Outlook

ENC: Furto de cabos de aterramento

De Marcos Antonio Feitosa da Silva <marcos.silva3@eletrobras.com>
Data Sex, 07/02/2025 14:39
Para Fabiana Parnaiba de Mesquita <fabiana.parnaiba@eletrobras.com>
Cc Leonardo Prado De Oliveira <leonardo.d.oliveira@eletrobras.com>; Bruno Gomes Gerude <bruno.gerude@eletrobras.com>

1 anexo (64 KB)
Boletim_Ocorrência.pdf;

Prezada Fabiana, boa tarde.

Segue o boletim de ocorrência referente ao furto dos cabos de aterramento dos equipamentos do sistema de monitoramento de bucha.

Atenciosamente,

Classificação: Pública

De: Marcos Antonio Feitosa da Silva
Enviada em: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025 11:45
Para: Fabiana Parnaiba de Mesquita <fabiana.parnaiba@eletrobras.com>
Cc: Bruno Gomes Gerude <bruno.gerude@eletrobras.com>
Assunto: Furto de cabos de aterramento


Prezada Fabiana bom dia

Informamos que foi observado um furto de cabo de cobre nú (aterramento) nas canaletas nas proximidades do transformador PDTF6-04 a até a seccionadora PDSD6-09 em torno de 35m na SE-Presidente Dutra. A falta do cabo foi observado no dia 06/02/25 as 14:25.

Devemos da prioridade nas instalações das câmaras em torno da subestação para o monitoramento na subestação


cabo seccionado


cabo seccionado aterramento

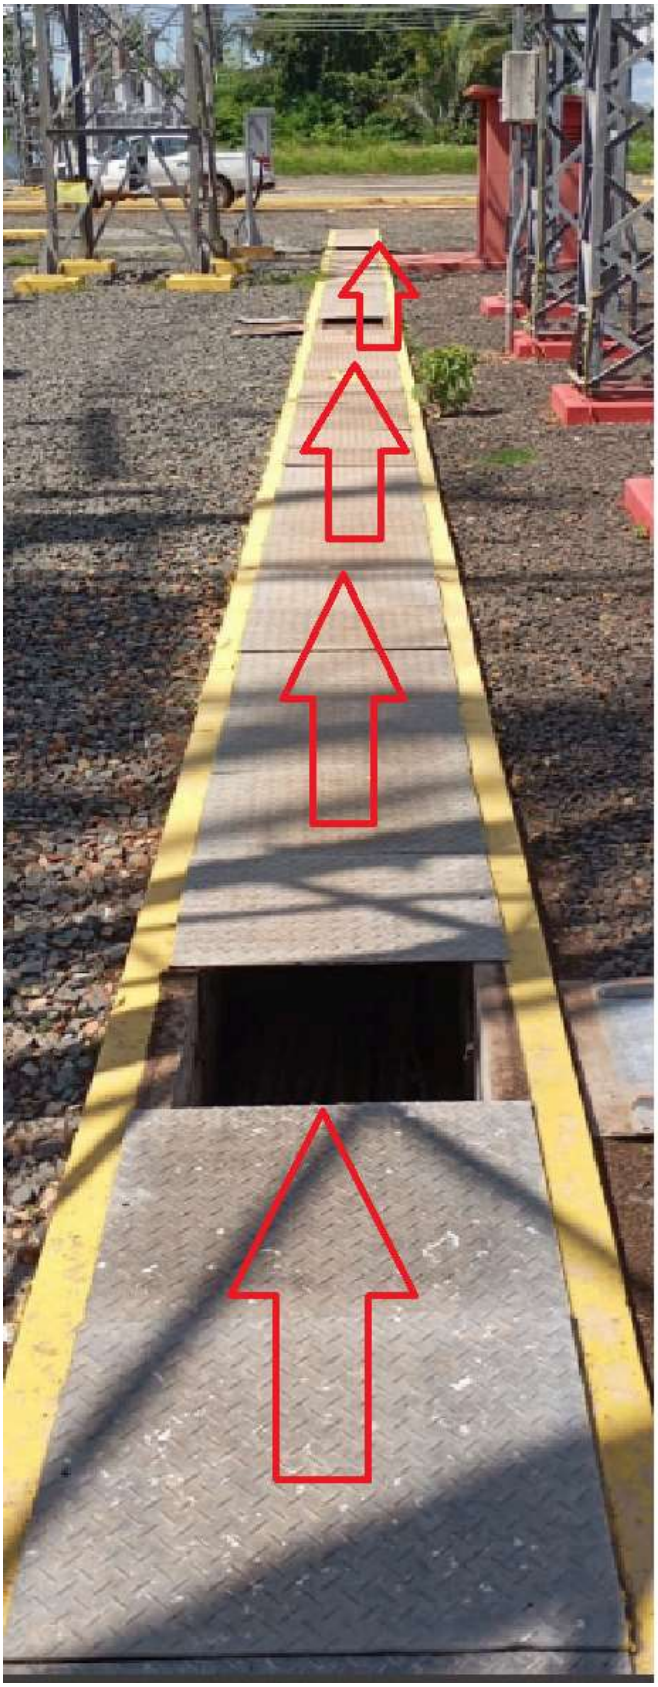

Marcos Antonio Feitosa da Silva
Gerente de Divisão

OOTMP.N - Div Prod Transm Presidente Dutra - OOTMP.N
+55 99 9.9933-4482
marcos. Silva3@eletrobras.com

Eletrobras
Energia para novos tempos